


## 今夏の節電対策 緊急時フロー

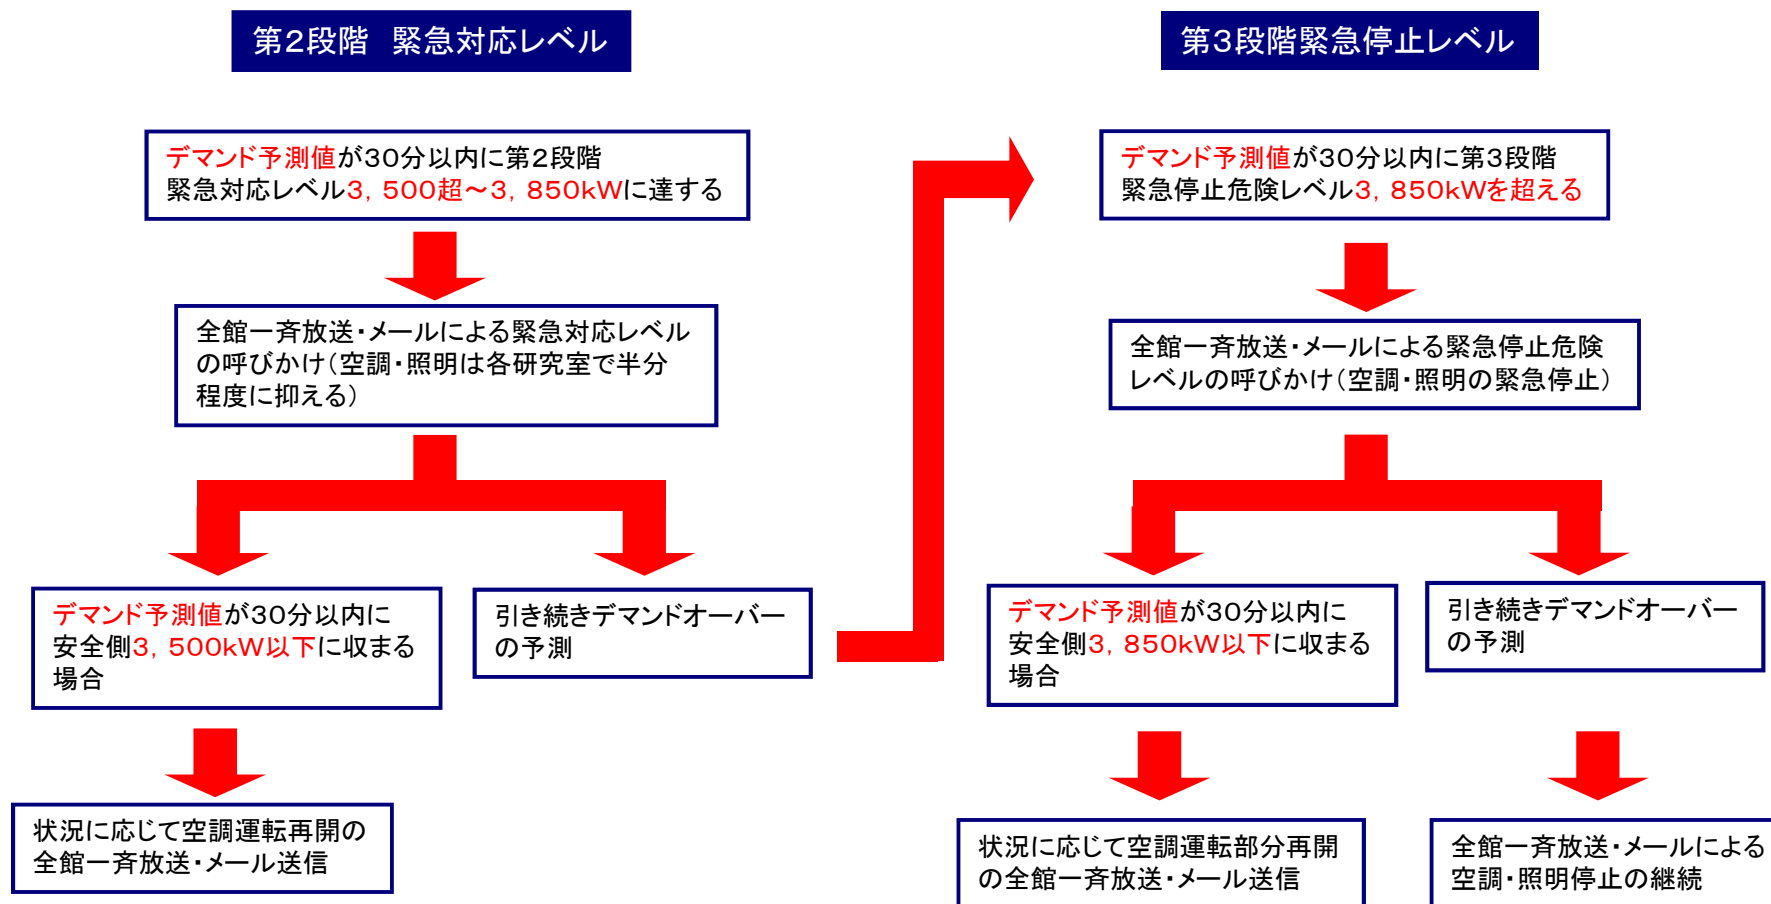

※デマンド予測値とは、デマンド監視装置により、現在の使用電力を元に算出された30分間の最大需要電力。毎時ごとの、0分～30分、30分～60分の30分間の電気の使用量を計測し平均使用電力(kW)を予測するもの。